


Rivitaloasunnon ilmavesilämpösaneeraus, Hanko

Kolmen talon rivitaloyhtiöön asennettiin Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu öljylämmityksen rinnalle.

Vuosi	Öljy	Sähkö	öljy €/l	Sähkö €/kwh	Yhteensä €
2012	30590	0	0,9	0,11	27 531 €
2014	10000	60000	0,9	0,11	15 600 €
2015	5712	74173	0,9	0,11	13 300 €

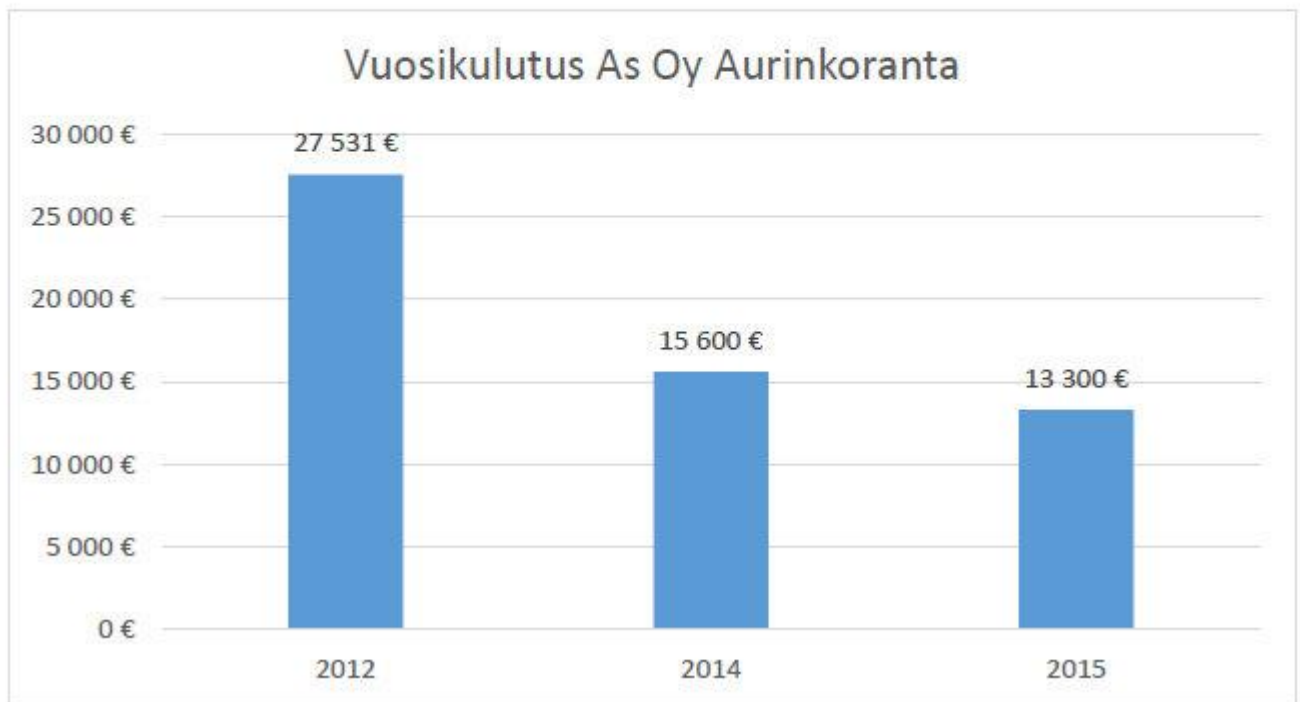

As. Oy Hangonlähteentie 17,
kolmen rivitalon taloyhtiö